

**دیر کرد جرآنم راندگی**

**بخشیده شد**

معاون حقوقی پلیس راهنمایی و راندگی ناجا از بخشش جریمه دو برابری ناشی از دیر کرد پرداخت جرایم راندگی تا پایان سال ۹۶ خبر داد. سرهنگ محمد ترحمی گفت: با تصویب نمایندگان مجلس جریمه دو برابری دیر کرد جرایم راندگی تا پایان سال ۹۶ مورد بخشش قرار گرفت و بر این اساس از زمان اجرایی شدن بودجه سال ۹۷ این بخشودگی هائیز اعمال شده و راندگان می‌توانند تا پایان آذرماه سال آینده از این بخشودگی‌ها بهره‌مند شوند. وی با بیان اینکه این بخشودگی مربوط به اصل جریمه نبود و تنها جریمه دو برابری آن بخشیده می‌شود، گفت: جرایم الصاقی، تسلیمی و خودداری‌ها جزو جرایمی است که در حال حاضر مشمول افزایش دو برابری جریمه دیر کرد می‌شود. معاون حقوقی پلیس راهور ناجا درباره زمان اجرای آن نیز گفت: با اجرایی شدن بودجه سال ۹۷ که احتمالاً از سال آینده است این بخشودگی‌ها نیز اعمال خواهد شد.

### بازداشت عاملان شهادت ۳مأمور پلیس

**سه قاچاقچی مسلح که به اتهام شهادت سه مأمور پلیس در شهرستان خاش تحت تعقیب پلیس قرار داشتند به همراه هفت همدمستان بازداشت شدند.**

سردار محمد قنبری، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: مأموران انتظامی شهرستان خاش ۱۴ ماه از ورود محموله مواد مخدر مطلع شدند. بعد از آن بود که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خاش به همراه دو مأمور در مسیر ارتباطی شهرستان خوردوی قاچاقچیان را مشاهده کردند و دستور ایست دادند. قاچاقچیان بدون توجه به دستور ایست به صورت مسلحانه با مأموران درگیر شدند و بعد از توقف خودرو سه مأمور انتظامی - شهید رضا شهرکی، شهید کامییز سنجولی، شهید محمد اصغریان - را باز ن تیر خلاص به شهادت رسانده و خودروی آنان را آتش زدند. سردار قنبریان ادامه داد: با توجه به نحوه شهادت این مأموران در مرحله اول تصور شد این جنایت توسط عوامل ضد انقلاب انجام شده است. اما تحقیقات بیشتر نشان داد قاچاقچیان مواد مخدر این جنایت را انجام دادند. سردار قنبری ادامه داد: مأموران انتظامی با پیگیری‌های خود موفق شدند سه عامل اصلی شهادت مأموران انتظامی خاش و همدمستانشان را در کمتر از یک ماه شناسایی و دستگیر کنند. وی افزود: افراد دستگیر شده در تحقیقات به جرم خود اعتراف کردند.

### کشف دستمال آغشته به مواد مخدر قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشف نمونه‌هایی از دستمال‌های مرطوب آغشته به مواد مخدر را تاآیند کرد و در عین حال شمار این کشفیات را گسترده دانست.

علی مؤیدی در حاشیه مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره مقاله‌ها و ابتکارات افزود: این دستمال‌ها به صورت موردی و توسط مسافر وارد کشور شده است.

مؤیدی این توضیح را هم داد که این ماده در کشور تولید نمی‌شود و منشأ تولید آن در کشور نیست، علاوه براین مشتقات آن در کشور برای تولید وجود ندارد، اما مردم باید هوشمندانه عمل کنند. وی در پاسخ به سوآل خبرنگار از نامبری بر اینکه چه اقدامات نظارتی برای مقابله با تولید خانگی گل در کشور صورت می‌گیرد، افزود: طبق هماهنگی‌های به‌عمل آمده با تولید ماده (گل نوعی مخدر) - چه در حجم کم یا زیاد چه خانگی و چه در سطح گسترده برخورد می‌شود و مردم هر گونه اطلاعاتی را جمع به کاشف گل اطراف زندگی خود به‌دست آورند می‌توانند موضوع را با پلیس مواد مخدر مطرح و اعلام کنند.

### رها کردن نوزاد یک‌روزه در خیابان

**مأموران پلیس نوزاد پسر یک‌روزه را پیدا کرد. را که داخل یکی از کوزه‌های حوالی خیابان پیروزوی رها شده بود، کشف کردند.**

به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۷:۴۰ روز دوشنبه مأموران کالتروی ۱۱۰ شهپا با تماس تلفنی شهروندی از کشف نوزاد پسر یک‌روزه‌ای در یکی از کوزه‌های حوالی خیابان پیروزوی با خبر و راهی محل شدند. مأموران در محل حادثه با نوزاد زنده‌ای روبه‌رو شدند که داخل پارچه‌ای پیچانده شده و کنار کوزه‌ای رها شده بود. پس از اعلام این خبر نوزاد کشف شده به دستور قاضی منافی آذر، باز پرس ویژه قتل دادرسی امور جنایی تهران تحویل شیر خوار گاه شد. تحقیقات برای شناسایی پدر و مادر نوزاد، راه‌شده ادامه داد.

### ادامه تلاش‌ها برای یافتن دختر ۳ ساله

**تلاش‌های پلیس تبریز برای یافتن دختر ۳ساله که روز گذشته از سوی افراد ناشناس رپوده شده در جریان است.**

صبح دیروز به مأموران پلیس تبریز خبر رسید که دختر ۳ساله‌ی سه‌ساله در منطقه ایدولو شهر از سوی سرتنشین یک خودروی پیکان رپوده شده است. به دنبال وقوع حادثه مأموران پلیس در محل حاضر شده و بعد از تحقیق راننده پیکان را شناسایی و بازداشت کردند، اما او گفت که از سرنوشت کودک خبر ندارد. سرهنگ علی اسمعیل پور، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی تبریز گفت: تحقیقات برای یافتن کودک همچنان در جریان است.

به گزارش خبرنگار ما، حادثه آتش‌سوزی در ساختمان برق وزارت نیرو در ضلع شمالی میدان ولیعصر، ساعت ۱۰:۰۶ صبح روز دوشنبه اتفاق افتاد. به دنبال وقوع حادثه، آتش‌نشانان از سایه‌سگاه خود را به محل حادثه رساندند. محل حادثه ساختمانی هشت طبقه با پنج طبقه منفی- مجموعاً ۱۳ طبقه- و حادثه در طبقه منفی ۴ که محلی ۴۰۰متری مربوط به بایگانی بسیار فشرده اسناد و مدارک اتفاق افتاده بود. امدادگران در اولین گام، شروع به تخلیه حدود ۶۰ نفر از کارکنان ساختمان کردند. همزمان تیمی از آتش‌نشانان خود را به طبقه منفی ۴ رسانده و بعد از چند ساعت موفق به مهار آتش شدند، اما ساعتی بعد با گذشت زمان و زیاد شدن حرارت، آتش بار دیگر شعله‌ور شد.

**■ سر درگمی به علت نداشتن نقشه**

نیود نقشه در ست از محل وقوع حادثه، سبب شد تا آتش‌نشانان برای اطفا‌ی حریق با مشکل مواجه شوند. جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی در این باره گفت: «آتش‌نشانان به ساختمان آشنایی نداشتند و کسی هم توضیح درستی نمی‌داد.» او درباره شعله‌ور شدن دوباره آتش گفت: «بایگانی بایبنی در ساختمان در فضایی بزرگ و چند طبقه بود. آتش‌نشانان در ابتدای اطلاعتی از این بخش نداشتند و فضای اولیه حریق فضای حدوداً ۲۰متر بود و اعلام شد که آتش خاموش شده است، اما مشاهده شد از پشت فایل ها دود بیرون می‌آید حتی در بخش‌هایی، بایگانی با ورق‌های فلزی پوشیده شده و آتش‌نشانان گمان می‌کردند که دیوار است، اما فضای ۶۰متری پشت آن وجود داشت و تمامی این بخش شعله‌ور بود.»

**■ فاجعه در راه است**

آتش در حال زبانه کشیدن و حرارت محل حادثه در حال بالا رفتن بود. بعد از حدود ادمه پیدا کردن آتش‌سوزی تیم‌های دیگری از آتش‌نشانی در محل حادثه حاضر شدند و شروع به تخلیه دود از ساختمان کردند. همزمان با تاریکی شب کانون آتش با افزایش حرارت مواجه شد و امدادگران که نگران آوار شدن ساختمان بودند شروع به تخلیه پنج‌ساختمان اطراف کردند. حال‌انکار بروز فاجعه‌ای مثل پلاسکو پیش می‌رفت. تاکنون نوزده نفر از پرسنل فوجی و نظامی در این حادثه کشته شده‌اند.

و نگرانی از وقوع حادثه‌ای شبیه پلاسکو سبب شد تا در ساعت‌های میانی شب آتش‌نشانان پس از قرار دادن شیلنگ‌های خنک کننده از ساختمان خارج شوند.

**تخلیه اضطراری**

تلاش‌های امدادگران برای مهار آتش تا صبح دیروز هم ادامه داشت، اما حرارت ۲۵۰ درجه‌ای مانع از نزدیک شدن امدادگران به کانون آتش می‌شد. با حضور قاضی نورک، معاون دادستان تهران دستور تخلیه ساختمان‌های اطراف صادر شد و امدادگران هم‌زمان با تخلیه ساختمان‌ها، آب و گاز ساختمان‌ها را هم قطع کردند. محمد رضا علویپر، فرمانده یگان حفاظت شهرداری هم با حضور در محل گفت: پلیس در محدوده ۱۵۰ متری ساختمان محدودیت تردد ایجاد کرده است و برای تخلیه اضطراری کمک کرده‌ام که در ۱۰۰ متری اطراف ساختمان کسی حضور نداشته باشد. یکی از ساکنان ساختمان به خبرنگاران می‌گوید که در طبقه منفی ۵، ۲ هزار لیتر بنزین وجود دارد و موتور خله در همین طبقه است، اما این موضوع از سوی مسئولان حاضر در محل تأیید نمی‌شود.

**■ جلوگیری از سرایت آتش به بالا**

مهدی داوری، مدیر عامل آتش‌نشانی تهران با تأکید بر اینکه حرارت گاهی تا ۲۵۰ درجه می‌رسد، گفت: آتش‌نشانان در این شرایط به طبقه منفی ۴ نفوذ کردند و هر کاری از دستشان بر می‌امد انجام دادند. ضمن اینکه موفق شدند از سرایت آتش به طبقات بالاتر جلوگیری کنند. وی ادامه داد: وسایل اطفا‌ی حریق و هر چه لازم بود همچون خطوط لوله

# کپسول آتش‌نشانی پلاسکوی وزارت نیرو را در آتش فرو برد!

**آتش‌سوزی در طبقه منفی ۴ ساختمان ۱۳ طبقه برق حرارتی وزارت نیرو که از ۲ روز قبل تلاش برای مهار آن جریان دارد تکرانی از وقوع حادثه‌ای مشابه پلاسکو را بار دیگر به جامعه باز کرد. هر چند آتش‌نشانان چند ساعت پس از وقوع حادثه موفق به مهار آتش شدند، اما شعله‌ور شدن آتش در محلی دور از چشم امدادگران امکان بروز یک فاجعه را ایجاد کرد. براساس آخرین آمار مصدومان حادثه ۹ نفر بودند که ۴ نفر در محل درمان شده و ۵ نفر هم به مراکز درمانی منتقل شدند.**

آب و قوم به طبقه منفی ۴ رسید. البته، جالش بزرگ شرایط ساختاری آنجا بود و مواقع بسیار زیاد، عملاً دسترسی به کانون حریق را غیرممکن کرد.

**■ فروکش کردن بخش غربی ساختمان**

شهردار نجفی، شهردار تهران ساعت ۹ صبح دیروز در بازدید از محل اعلام کرد که ساختمان پایه فلزی است و همان سازه پلاسکو آن را ساخته است. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد بخش غربی ساختمان فروکش کرده است، تَرک‌هایی هم در ورودی‌های پارکینگ مشاهده می‌شود و احتمال اینکه ساختمان نشست کامل کند، وجود دارد. شهردار تهران افزود: ساختمان‌های اطراف محل حادثه در بخش جنوبی، شرقی و غربی تخلیه شده‌اند و ساکنان نیز به هتل‌ها و مکان‌های امن منتقل شده‌اند.

**■ ستاد بحران**

ظهر دیروز جلسه ستاد مدیریت بحران با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو، احمد صادقی رئیس سازمان مدیریت بحران تهران، امین غارنخینا مشاور شهردار تهران و مهدی داوری مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی تشکیل شد. احمد صادقی، مدیر عامل سازمان مدیریت بحران تهران گفت: در صورتی که سازمان‌های امدادی و نظام‌مهندسی به این نتیجه برسند که خطر ریزش تا چند دقیقه وساعت دیگر وجود ندارد، آتش‌نشانی با تمام قوا و با لوله‌های آب وارد ساختمان می‌شود که به اطفا‌ی تهاجمی حریق بپردازد. تاکنون نحوه عملیات آتش‌نشانی، به صورت تفاعلی و به منظور جلوگیری از گسترش آتش ادامه دارد.

جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی هم هم‌زمان اعلام کرد که نیروها تا طبقه منفی ۳ به صورت مقطعی و با حداقل نفرات و با تجهیزات کامل نفوذ کردند. این نیروها به صورت تیمی و تحت کنترل می‌روند و پس از انجام کار بر می‌گردند. جلال ملکی افزود: تا‌الایی سر آتش‌سوزی رفته‌ایم این مراحل را قبلاً رفته بودیم، ولی با افزایش یکباره دما نتوانستیم پیشروی کنیم، ولی با تکنیک‌هایی که از بلنداد انجام دادیم، توانستیم پیشرفت کنیم. اما امیدواریم با همین وضعیت به وضعیت پایداری برسیم و حرارت به پایین‌ترین حد برسد و نفرات بتوانند ورود کنند.

**■ عملیات فرسایشی**

با عبور از ظهر خبر می‌رسد که با تلاش‌های صورت گرفته میزان حرارت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. جلال ملکی به خبرنگاران می‌گوید: با تجهیز سر گروه‌ها و اعزام حداقل نیرو ک اطفا‌ی حریق در حال انجام است. توانستیم از سقف طبقه منفی ۳ شکافی ایجاد کنیم که از طریق آن آب و قوم روی آتش موجود در منطقه منفی ۴ ریخته می‌شود. او می‌گوید که آتش به طبقات بالا سرایت نکرده، اما دود حاصل از آتش‌سوزی همچنان در طبقه منفی ۴ موجود است. این عملیات، یک عملیات فرسایشی است و ما باید هم‌جان مأموران و هم موقعیت ساختمان را در نظر بگیریم. اقدامات لازم را برای ریزش ساختمان انجام دادیم و هر چیزی امکان وقوع دارد.


**■ علت حادثه**

در حالی که تلاش‌ها برای مهار آتش همچنان در جریان است ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی می‌گوید که علت حادثه بعد از پایان عملیات بررسی و اعلام می‌شود. علیرضا ساولان پور، مسئول تأسیسات شرکت برق حرارتی وزارت نیرو، اما درباره وقوع علت حادثه اعلام کرد که کپسول اطفا‌ی حریق در طبقه منفی ۴ ساختمان خود، به‌خود فعال شده و با پرتاب پودر اطفا‌ی حریق که با حرارت همراه بوده، روی اسناد و کاغذها، باعث مشتعل شدن این کاغذها شده است.

دومین شب‌باز وقوع حادثه هم از راه می‌رسد. امدادگران موفق شدند به طبقه منفی ۴ نفوذ کرده و حادثه را در کنترل خود در آورند. اما بیم آوار شدن ساختمان و بروز فاجعه‌ای هولناک همچنان وجود دارد.

## حوادث

سرویس حوادث ۸۸۹۹۸۴۳۵

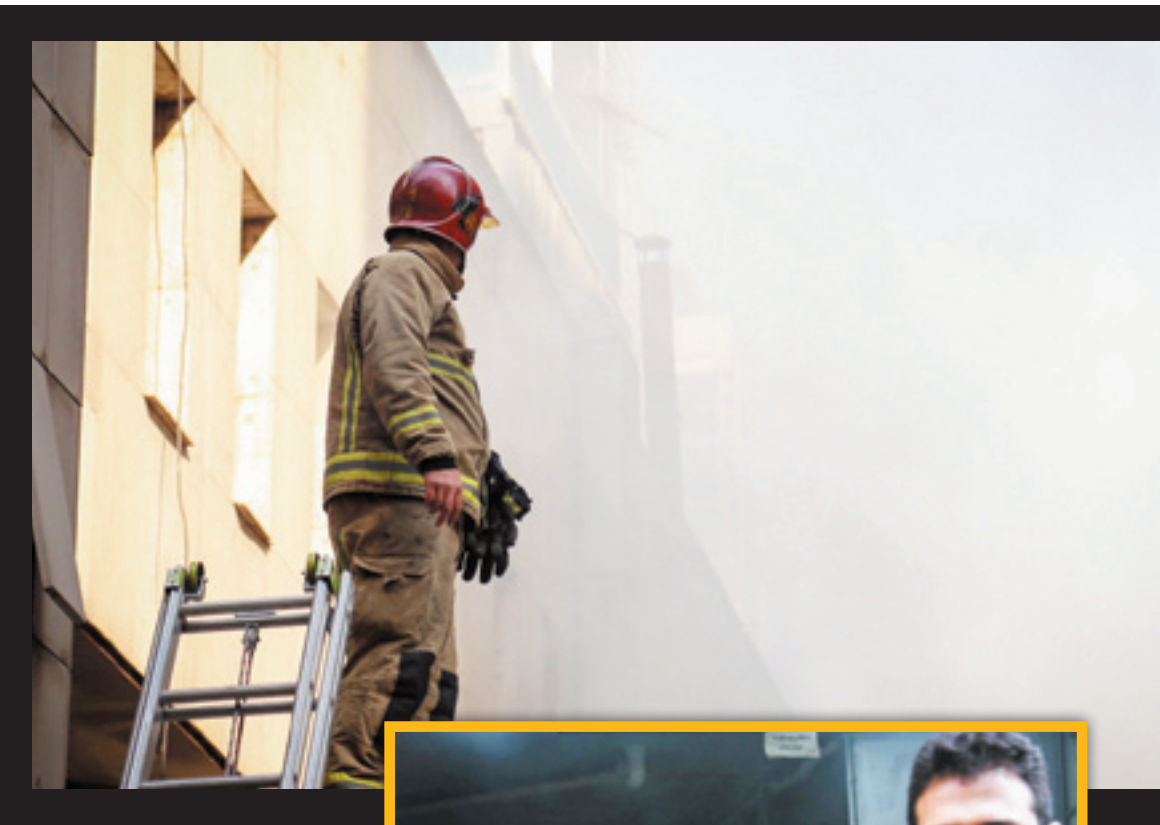

و نیروهای غیرفعال را از نزدیکی ساختمان به بیرون از کوجه هدایت می‌کنند.

**■ حرف‌های یکی از کارکنان ساختمان برق حرارتی**

یکی از کارکنان این ساختمان درباره این حادثه به خبرنگار ما گفت: آتش‌سوزی از طبقه منفی ۴ ساختمان که بایگانی اداری در آن قرار دارد و حدود ۳۰ تن کاغذ ناشی از آتش‌سوزی افزایش پیدا کند منبع گازوئیل که در طبقه منفی ۵ قرار دارد، متفجر شود و حادثه تلخی را رقم بزند. وی ادامه داد: این منبع ۸ هزار لیتری که پر از گازوئیل است چندین سال قبل برای سوخت موتورخانه ساختمان در نظر گرفته شده بود، اما پس از گازسوز کردن موتور خانه این منبع از ساختمان خارج شد چون این ساختمان تعداد زیادی ژنراتور برق برای تأمین برق اضطراری دارد که با گازوئیل کار می‌کنند، علاوه بر این حدود ۲۵ خودروی دو گانه‌سوز در پارکینگ ساختمان باقی مانده است و زمان حادثه موفق به خارج کردن خودروها از داخل پارکینگ نشدیم.

پسر دانشجویی که ساختمان روبه‌روی محل حادثه زندگی می‌کند، گفت: من و سه نفر از دوستانم در طبقه اول ساختمان روبه‌روی محل حادثه زندگی می‌کنیم. روز دوشنبه با دوستانم بیرون بودیم و وقتی به خانه‌مان آمدیم، گفتند ساختمان روبه‌رو آتش گرفته است. خودروهای آتش‌نشانی در حال رفت و آمد بودند، اما مسا خیلی به این حادثه اهمیت ندادیم تا اینکه نیمه‌های شب مأموران به در خانه ما مراجعه کردند و گفتند احتمال دارد این ساختمان به خاطر آتش‌سوزی فرو بریزد و

به همین دلیل نماینده دادستان دستور تخلیه ساختمان‌های اطراف را داده است. پس از این من و دوستانم خانه‌مان را ترک کردیم و به خانه یکی از دوستانمان رفتیم و امروز به خانه‌ام آمدم تا تعدادی از کتاب‌های مورد نیازم را با خود ببرم. وی در پایان گفت: طبقه بالای ما تولیدی لباس است و چند نفری در حال کار هستند. این افراد محل را تخلیه نکردند و در حال حاضر در حال کار هستند.

**■ در همان لحظه اولیه ساختمان را تخلیه کردیم**
یکی دیگر از کارکنان اداری برق حرارتی گفت: لحظه حادثه من متوجه دود از داخل آسانسور شدم و همه کارکنان را خبر داد کردم که متوجه شده یکی از طبقات پایین دچار آتش‌سوزی شده است. پس از این حادثه همه کارکنان از طریق بله‌های اضطراری ساختمان خارج شدند که در جریان آن تعدادی از همکارانم آسیب دیدند، اما خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم، وی در پایان گفت: محل آتش‌سوزی بایگانی اداری بود که حدود ۳۰۰ متر مساحت دارد و پر از کاغذ است و زمان حادثه کارمندی داخل بایگانی نبود.

**■ سبب پاز آب از طریق سقف طبقه منفی ۴**
گفته یکی از فرماندهان عملیاتی میدان آتش‌نشانان با ورود به طبقه منفی ۳ چندین نقطه از سقف طبقه منفی ۴ را سوراخ کردند و از طریق این سوراخ‌ها در حال پمپ‌پاز کردن آب به داخل طبقه منفی ۴ هستند و امیدواریم با این روش آتش‌سوزی را مهار کنیم چون در حال حاضر ورود به داخل طبقه منفی ۴ برای آتش‌نشانان غیرممکن است.

**■ ساختمان‌های اطراف تخلیه شدند**
جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی در جمع خبرنگاران حاضر می‌شود و می‌گوید: از آنجایی که احتمال دارد ساختمان فرو بریزد ساختمان‌های اطراف که شامل هتل، خویگاه دانشجویان و ساختمان‌های مسکونی و اداری است تخلیه شدند.

**■ شکسته شدن لوله آب اطفا‌ی حریق**
در حالی که آتش‌نشانان از طریق یک لوله آب در حادته هستند ناگهان لوله آب شکست شد و دقایقی آب اطراف را فرا گرفت و عملیات اطفا‌ی حریق را با مشکل روبه‌رو کرد، اما آتش‌نشانان و عوامل سازمان آتش‌نشانی تهران با همکاری هم دوده‌ی می‌شود. اگر حادثه شوم اتفاق بیفتد سرنوشت این امدادگران چه خواهد شد؟ مقابل ساختمان که می‌رسیم طبقه منفی ۴ هنوز پس از ۲۴ ساعت در حال سوختن است و دود زیادی از داخل ساختمان مخصوصاً از کوجه پشتی که آن کوجه متع تحت کنترل مأموران پلیس قرار داشت در حال بیرون آمدن است.

**■ ورود به کانون آتش‌سوزی غیر ممکن است**
به گفته یکی از آتش‌نشانان مساحت طبقه منفی ۴ اینباشته از کاغذ و روزنیک‌های بایگانی اداری است،

# متهم: نامادری ام من را فریب داد

بعد از قرارهای متهم پروین ۳۷ساله نیز بازداشت شد، اما جرمش را انکار کرد.
به این ترتیب متهمان بنا به شواهد و قرائن موجود روانه زندان شدند و پرونده به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه محاکمه که در خواست قصاص از سوی اولیای دم، سامان به قصاص و پروین به اتهام معاونت در قتل به ۱۵ سال حبس محکوم شدند در ادامه دو متهم به اتهام رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق نیز محکوم شدند. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما با اعتراض و کلاهی دو متهم از سوی قضات شعبه ۲۳دیوان نقض و به شعبه همعرض فرستاده شد.

برابر این پرونده بار دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران در ریاست قاضی‌بابایی روی میز هیئت قضایی قرار گرفت. ابتدای جلسه اولیای دم بار دیگر در خواست قصاص کردند و در ادامه سامان در جایگاه قرار گرفت و بعد از قبول جرم و شرح دوباره ماجرا در آخرین دفاعش گفت: «من و پدرم با هم اختلاف داشتیم، اما هیچوقت به فکر کشتن او نبودم این پروین بود که با حرف‌هایش مرا آرام

معتاد کرده بود و توانست بود نفوذ خوبی روی من داشته باشد. آنجا بود که نقشه قتل پدرم را کشید و از من خواست به او کمک کنم.» متهم در خصوص قتل گفت: «پروین سه بار چند بسته قرص خرید و من آنها را در آبیوه ریختم و به پدرم خورادم، اما اتفاقی نیفتاد. برای بار چهارم پروین همراه خواهر و برادرش به خانه مادرش رفته بود که وقتی پدرم متوجه شد دنبال بیچه‌ها رفت و آنها را با خودش به خانه آورد. تصمیم‌جمی بود به همین دلیل شب حادثه، چند بسته قرص در خورشفت قیমে‌های که در دست کرده بودم ریختم و پدرم و بیچه‌ها را آن‌را خوردند. ساعت دو ونیم شب با گاز اشک‌آور به صورت پدرم زدم و او هشیار شد می‌خواست کند، اما رمقی نداشت آنجا بود که با میله آهنی چند ضربه زدم و با طناب او را خفه کردم. سپس جسد را لای پتو پیچاندم و داخل صندوق عقب خودروی پدرم گذاشتم. تا صبح در خیابان‌ها می‌چرخیدم که یکبار ماشین خاموش شد. به دوستم رنگ‌زدم و دقایقی بعد جر تقبلی آمد و ماشین را به یکی از نمایندگان‌های براد، وقتی کارگران سمت ماشین آمدند و با دیدن قطره‌های خون با پلیس تماس گرفتند.»

**پسر محکوم به قصاصی که با همدستی نامادری اش، پدرش را به قتل رسانده است، روز گذشته در جلسه محاکمه پاز دیگر حادثه را شرح داد.**

به گزارش خبرنگار ما، پنجم مردادماه سال ۹۲، مأموران پلیس از کشف جسد مرد میان‌سالی در صندوق عقب خودرویی در یکی از نمایندگی‌های مجاز باخبر و راهی محل شدند. بعد از انتقال جسد به پزشکی قانونی، عامل قتل که نوجوان ۱۷ساله‌ی به نام سامان بود بازداشت شد. متهم در بازجویی‌ها به قتل پدرش اعتراف کرد و گفت: «بعد از فوت مادر، پدرم با زنی به نام پروین ازدواج کرد. من خیلی کم سن و سال بودم، اما رابطه‌ام با پروین خوب بود. مدتی گذشت تا اینکه وقتی پروین صاحب دو فرزند شد، پدرم فهمید او معتاد به شیشه است. این باعث شد آنها اختلاف پیدا کنند و اختلافات آنها مرا کلافه کرد. بعد پروین از این شرایط سواستفاده کرد و مرا آرام حرف‌هایش کرد. او قول داده بود اگر پدرم را به قتل برسانم پول‌هایش را صاحب می‌شوم و اگر بازداشت شوم رضایت اولیای دم را هم جلب می‌کند.» متهم در ادامه گفت: «پروین مرا هم